老人防火



安全小常識

內政部消防署

編　印

目　次

壹　營造安全生活 預防是不二法門　2

貳　一定要有逃生計劃　8

參　發生火災時....　11

肆　萬一受困無法逃生　14

伍　您居住的場所 有多少時間可以安全避難　17

10

確認所有

門窗開啟方式





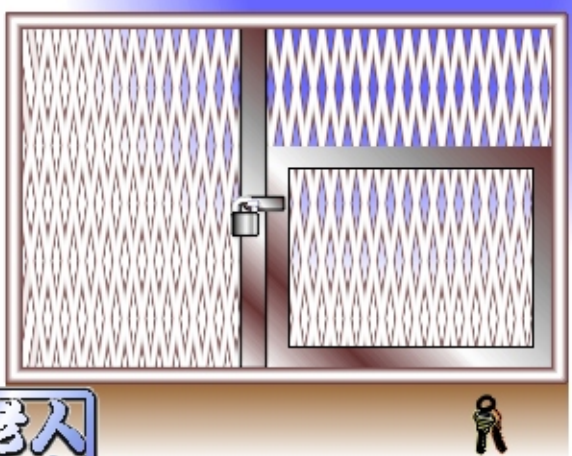



老人防火

【參】

發生火災時...



老人防火

1
2

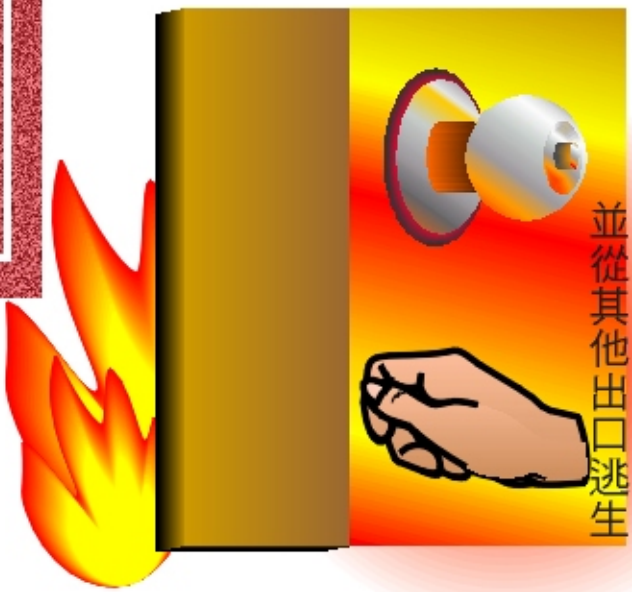

開門時先觸摸門衍

如感覺熾熱，切勿開門
並從其他出口逃生

濃煙中應保持低姿勢逃生



老人防火



迅速逃往屋外

切勿重返屋內



如衣服著火勿慌張

採**停**、**躺**、**滾**三個動作滅火。



14

【肆】

萬一受困

無法逃生...



老人防火

15



靠近窗口揮動手電筒或明顯衣物等待救援

老人防火

16

將門縫以**衣物堵住**，避免濃煙侵入

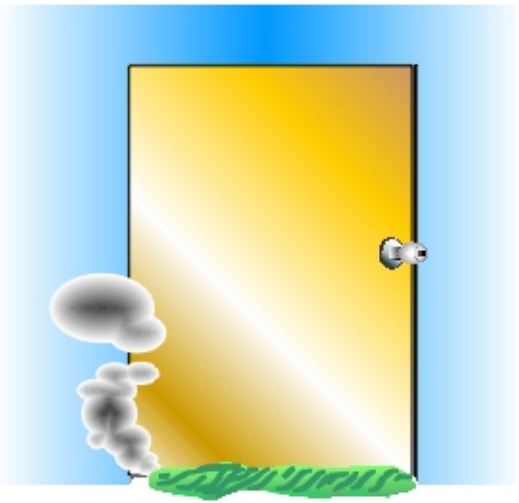

119

如房內有電話，可撥119**告知確切位置**求援







老人防火

【伍】

你居住場所有多少時間可安全避難



您可依附表計算，如實際避難時間無法達附表計算時間可採以下措施進行改善，至符合規定為止。

安養院及養老中心等場所之容許避難時間核算表

條件				設有自動撒水設備時	未設自動撒水設備時
基本避難時間(Tf_1)		內部裝修符合規定		9分鐘	5分鐘
		內部裝修未合規定			2分鐘
追加避難時間	防火區劃等之確保(Tf_2)	各居室為不燃化區劃(各居室構成防火區劃及內部裝修符合規定)	各寢室能從陽台避難逃生時	6分鐘	4分鐘
			上揭情形以外者	3分鐘	2分鐘
		上揭情形以外者	各寢室能從陽台避難逃生時	4分鐘	2分鐘
			上揭情形以外者	2分鐘	1分鐘
	使用防焰物品(Tf_3)	寢具等物品使用具防焰性能者			1分鐘
	初期滅火(Tf_4)	使用室內消防栓進行滅火者			1分鐘
容許避難時間 (Tf)=(Tf_1)+(Tf_2)+(Tf_3)+(Tf_4)					

註：一、檢測時，實際避難時間之量測，應就各場所之夜間管理狀況，以火警警鈴鳴動為計時起點（按馬錶），在自衛消防防護編組同時展開滅火，報警及避難逃生等作為，至最後一名收容人員被引導避難至另一防火區劃或戶外時為計時終點（按馬錶）。

二、容許避難時間之計算例示：

（一）、某場所未設自動撒水設備，內部裝修未合規定，各居室未不燃化區劃，未使用防焰物品，且檢測時未指定員工使用室內消防栓設備，則該場所容許避難時間為2分鐘。

（二）、某場所設有自動撒設備，各居室不燃化區劃，但各寢室未能從陽台避難逃生時，則該場所容許避難時間為

(Tf)=(Tf_1)+(Tf_2)=9+3=12分鐘

19

無法在容許避難時間內全員逃出時
應減少館內**收容人數**

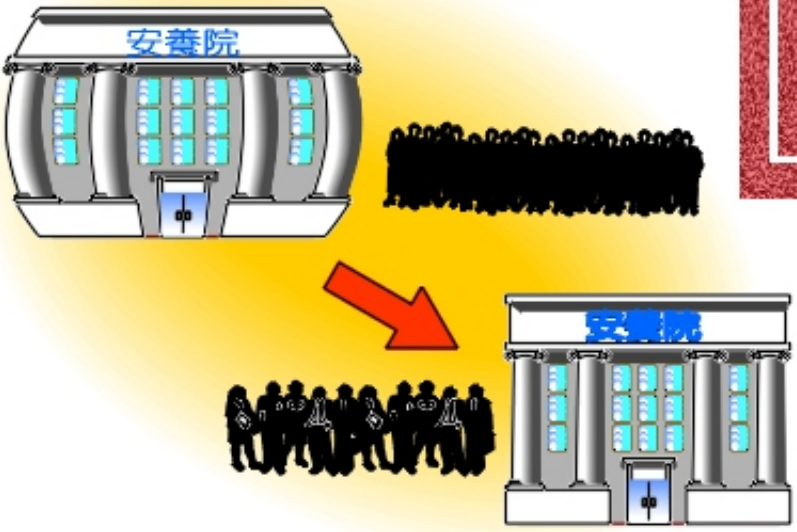

增設**自衛消防**編組人員
做好平時滅火、通報及避難引導訓練工作



2

【壹】

營造安全生活

預防是不二法門



老人防火

20

提高場所內自衛消防能力
增設**自動撒水設備**





購置**防煙面罩**
輔助逃生避難

老人防火

21

加設手提滅火器
增強初期滅火能力





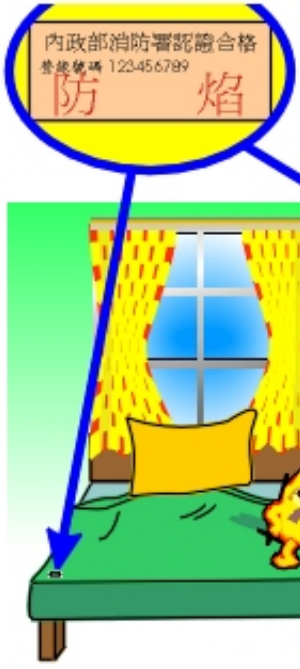

地毯、窗簾、布幕等使用
防焰物品阻止燃燒



老人防火

2
2

符合防火區劃規定
阻隔火煙漫延



符合內部裝修規定
使用防火建材防止起火

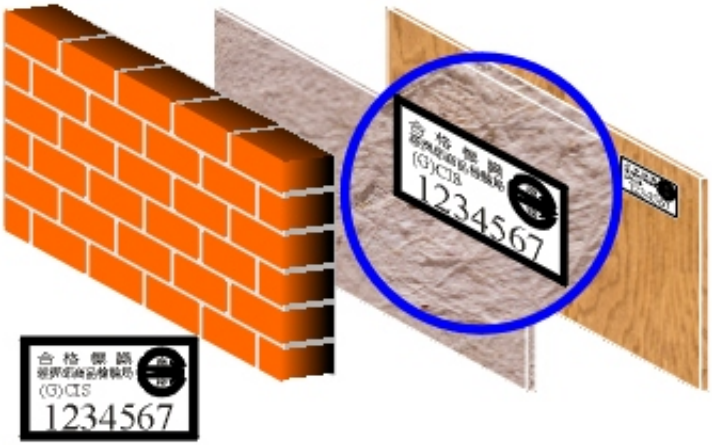

老人防火

人人防火

家家平安

維護公共安全

確保人民生命財產



內政部消防署主編

網址:www.nfa.gov.tw

緊急狀況請撥119

烹調食物時，
避免穿著太寬鬆衣服，
並應將袖子捲起

3



喝酒或服藥後容易昏眩應
避免使用爐火及吸煙



老人防火

4

吸煙時 應使用大開口且具深度不易翻倒之煙灰缸



房間內外可加裝使用電池不須插電的

獨立型偵煙探測器

火災發生時可以提早預警，儘早避難

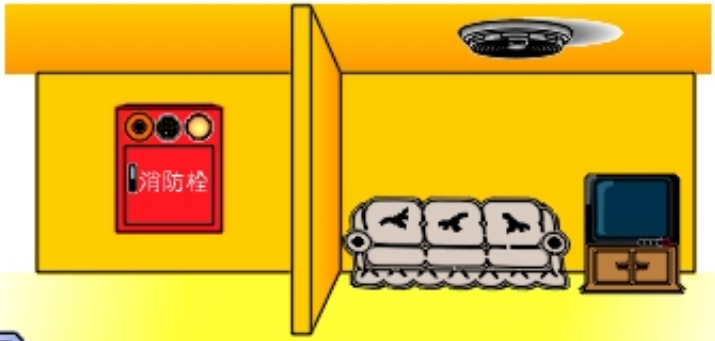

老人防火

5

利用**定時器**來幫助您關閉電器



年紀大或行動不便者，
應居住靠近**逃生出口**的房間



6

使用電暖爐時
可燃物品皆應保持1公尺以上安全距離

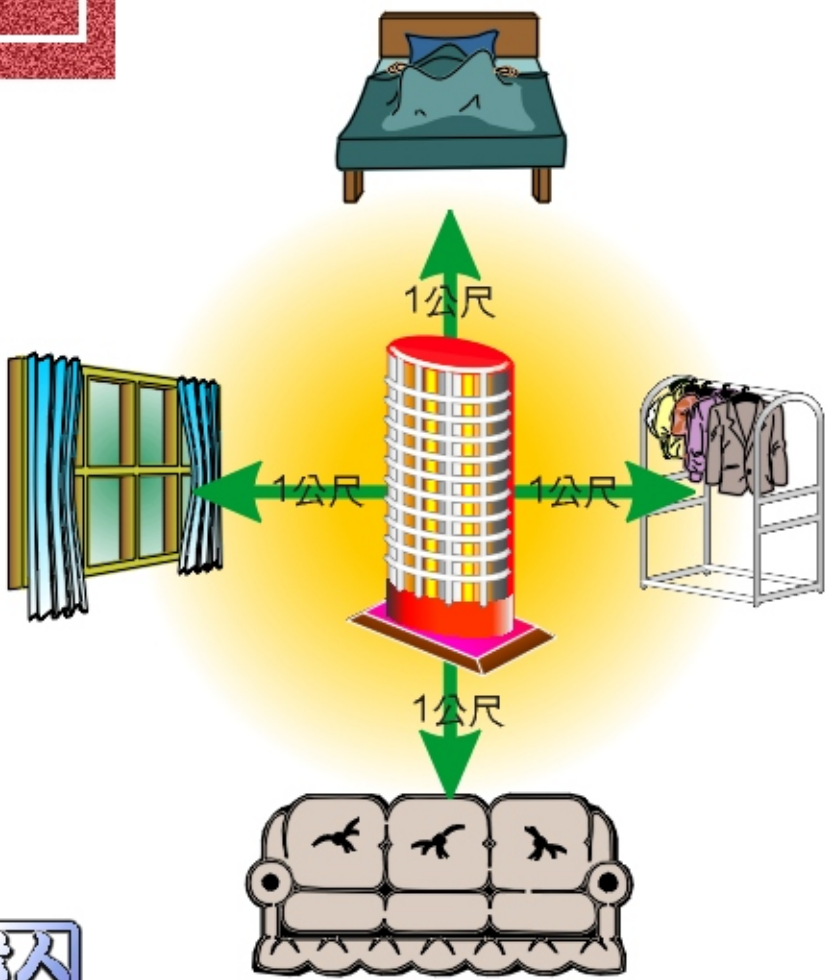

老人防火

7

廚房在烹煮食物時切勿做其他事情
造成疏忽



老人防火

8

【貳】

一定要有

逃生 計劃

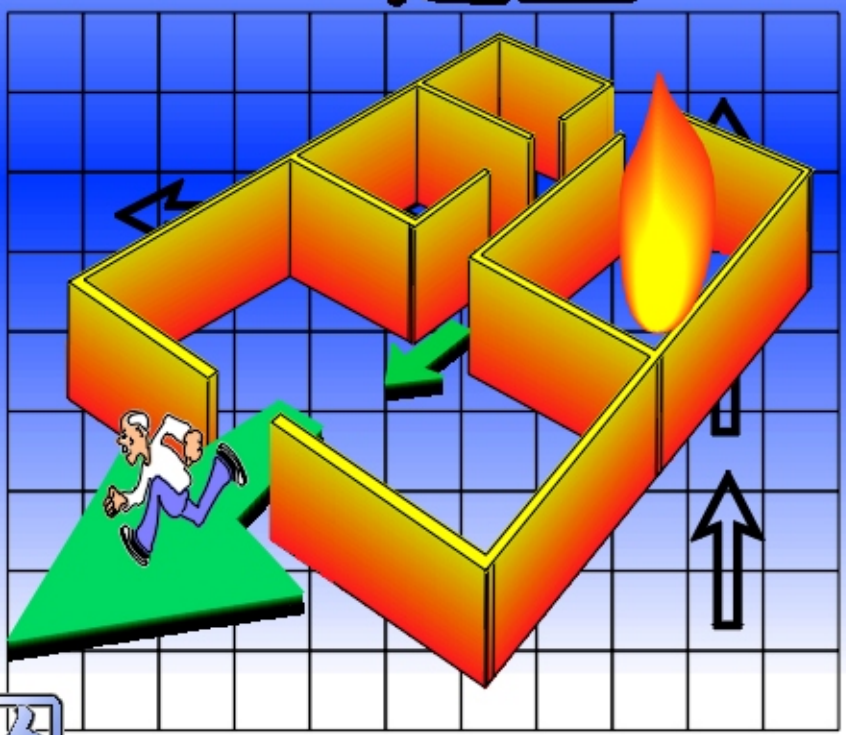

老人防災

了解從房內
兩方向以上逃生出口



了解建築物所有**緊急出口**

